



MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU 82-200 Malbork, ul. Starościńska 1

ZP.2611.18.1.2018.bm

Malbork, 26.11.2018r.
www.zamek.malbork.pl

WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Wymiana pokrycia dachowego skrzydła północnego i wschodniego zamku w Szumie, Oddziału Muzeum Zamkowego w Malborku.**
Znak sprawy: ZP.2611.18.bm

Muzeum Zamkowe w Malborku, jako Zamawiający, w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, na podstawie art. 38 ust. 2 cyt. Ustawy, przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami/wyjaśnieniami;

Zapytania Wykonawcy:

1. *Prosimy o uzupełnienie projektu o specyfikację blachy miedzianej, jaką należy zastosować do wykonania obróbek, rynien, rur spustowych (grubość blachy, wykończenie naturalne, patyna).*

Odpowiedź Zamawiającego: Należy zastosować blachę miedzianą o wykończeniu naturalnym, o gr. 0,55 mm.

2. *Z jakiego materiału należy wykonać haki i uchwyty do rynien i rur miedzianych – z miedzi czy stali ocynkowanej?*

Odpowiedź Zamawiającego: Rynhaki i uchwyty należy wykonać z blachy miedzianej o wykończeniu naturalnym.

3. *Prosimy o potwierdzenie, iż wszelkie przemurowania i uzupełniania w wątku ceglany należy wykonać z cegły ręcznie formowanej.*

Odpowiedź Zamawiającego: Rodzaj cegły użytej do przemurowania i uzupełniania wątku należy dopasować miejscowo do istniejących wątków oraz zastosowanego materiału.

4. *Zgodnie z opisem technicznym i Przedmiarem należy wykonać nowe okna w obrębie dachu na wzór istniejących – prosimy o uzupełnienie projektu o zestawienie stolarki wraz ze szczegółową specyfikacją (wymiary, rodzaj skrzydeł okiennych, rodzaj drewna, parametry cieplne, szyby, okucia itd.).*

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający załącza zestawienie stolarki. Stolarkę okienną należy wykonać z drewna impregnowanego sosnowego; szyby zespolone; okucia metalowe, znormalizowane, nawiązujące kształtem i wielkością do istniejących.

NAZWA	O1	O2
SCHEMAT RYSUNKOWY		
SZEROKOŚĆ	102	95
WYSOKOŚĆ	28 + 38	80
ILOŚĆ	9	2
UWAGI	- OKNO ZEWNĘTRZNE "WOLE OKO" - KONSTRUKCJA DREWNIANA - WSPÓLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U(max) ≤ 1,3 W/m²K	- OKNO ZEWNĘTRZNE LUKARNY - KONSTRUKCJA DREWNIANA - WSPÓLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U(max) ≤ 1,3 W/m²K

UWAGI:
1. WYMIARY ELEMENTÓW PODANO W ŚWIETLE OTWORU.
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

5. Prosimy o wskazanie materiałów referencyjnych do wykonania:

- a) impregnacji drewna
- b) dezynfekcji drewna (środki grzybobójcze i owadobójcze)
- c) dezynfekcji muru ceglanego

Odpowiedź Zamawiającego: Jako przykładowe środki Zamawiający wskazuje materiały jak niżej:

- a) impregnacja drewna - PU- Holzverfestigung firmy Remmers
- b) dezynfekcja grzybobójcza drewna Adolit M Flussig Remmers; dezynfekcja owadobójcza drewna Anti- Insekt Remmers
- c) dezynfekcja muru ceglanego Adolit M Flussig Remmers.

Zgodnie z zapisem § 3 ust. 4. SIWZ Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.


6. W Przedmiarze dwukrotnie pojawia się pozycja dot. wymiany słupów drewnianych (poz. 51 i 52) – prosimy o wyjaśnienie, czy jest to błąd w Przedmiarze?

Odpowiedź Zamawiającego: jest to błąd w przedmiarze. Do wyceny należy przyjąć przedmiar z jednej pozycji.

7. Prosimy o wyjaśnienie, czy ubytki lub naprawy w drewnie obliczone w pozycjach 43-45 Przedmiaru, należy również wykonać z zastosowaniem mas poliuretanowych?

Odpowiedź Zamawiającego: Przedmiar z pozycji 43-45 dotyczy typowo ciesielskich uzupełnień – należy zastosować fleki drewniane z drewna iglastego, impregnowanego.

W imieniu Zamawiającego
Dyrektor
Muzeum Zamkowego w Malborku

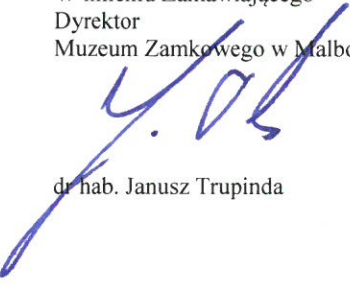

dr hab. Janusz Trupinda

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 2018-11-26

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane została zamieszczona na stronie <http://bip.zamek.malbork.pl/> w zakładce ochrona danych.